

## VP14-p


ELEVAÇÃO





## VP14-p




DETALHE INICIAL





DETALHE FINAL





## VP14-q


ELEVAÇÃO





## VP14-q




DETALHE INICIAL





DETALHE FINAL





## VP14-r


ELEVAÇÃO





## VP14-r




DETALHE INICIAL




DETALHE FINAL





## VP14-s


ELEVAÇÃO





## VP14-s




DETALHE INICIAL





DETALHE FINAL





## VP14-t


ELEVAÇÃO





## VP14-t




DETALHE INICIAL

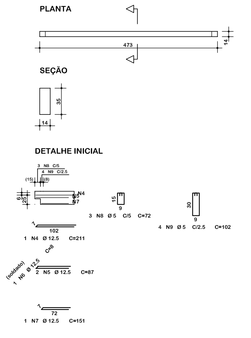



DETALHE FINAL

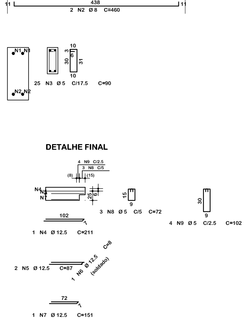



## VP15-b


ELEVAÇÃO





## VP15-b




DETALHE INICIAL

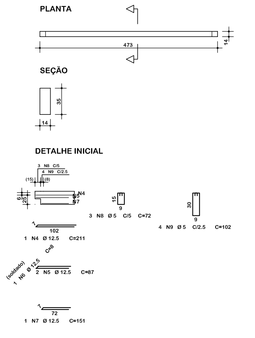



DETALHE FINAL

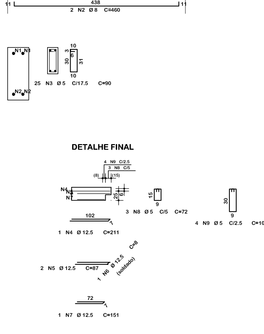



## VP14-o


ELEVAÇÃO





## VP14-o




DETALHE INICIAL

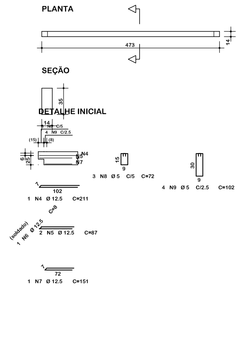



DETALHE FINAL

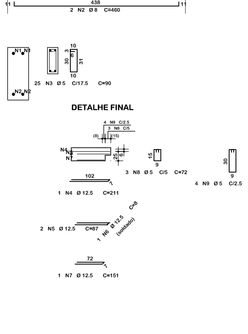



## VP18-c


ELEVAÇÃO





## VP18-c




DETALHE INICIAL

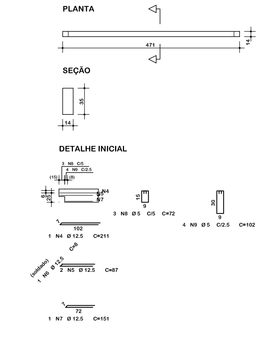



DETALHE FINAL

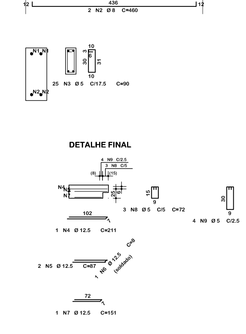



## VP14-k


ELEVAÇÃO





## VP14-k




DETALHE INICIAL





DETALHE FINAL





## VP14-l


ELEVAÇÃO





## VP14-l




DETALHE INICIAL




DETALHE FINAL




## VP14-m

ELEVAÇÃO




## VP14-m




DETALHE INICIAL




DETALHE FINAL




## VP14-n

ELEVAÇÃO




## VP14-n




DETALHE INICIAL




DETALHE FINAL




# Notas gerais

Materiais:

- Aço.....: CA50 e CA60
- Concreto Estrutura....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Concreto Sapatas.....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

Recobrimentos:

- Vigas.....: 2.5cm
- Pilares.....: 2.5cm
- Lajes.....: 2.0cm
- Sapatas.....: 5.0cm

AMERIOS

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC**

BOM JESUS DO OESTE-CAIXI-CAMPO ERE-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS


ENDEREÇO
Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88


MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO / SC

OBRA:

**PROJETO ESTRUTURAL**

PAVILHÃO INDUSTRIAL

| | |
|---|---|
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO<br>ENGENHEIRO CIVIL<br>CREA / SC: 112.213-2 | ASS. RESP. TÉCNICO: |
| ESPECIFICAÇÕES: DETALHAMENTO: VIGAS SUPERIORES | |
| PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO/SC | ASS. DO PREFEITO: SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER |
| LOCAL: LINHA GUARANI – ÁREA INDUSTRIAL | FOLHA: 16/32 |
| DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO — Nº DESENHO: Engenharia/Projetos2020/Flor do Sertão — DATA: ABRIL / 2020 — ÁREA: 625,00 m² — ESCALA: 1:50/1:25 | |